


Pomůcka pro správný výběr

Ochrana před bleskem a účinky přepětí pro obytné a administrativní budovy

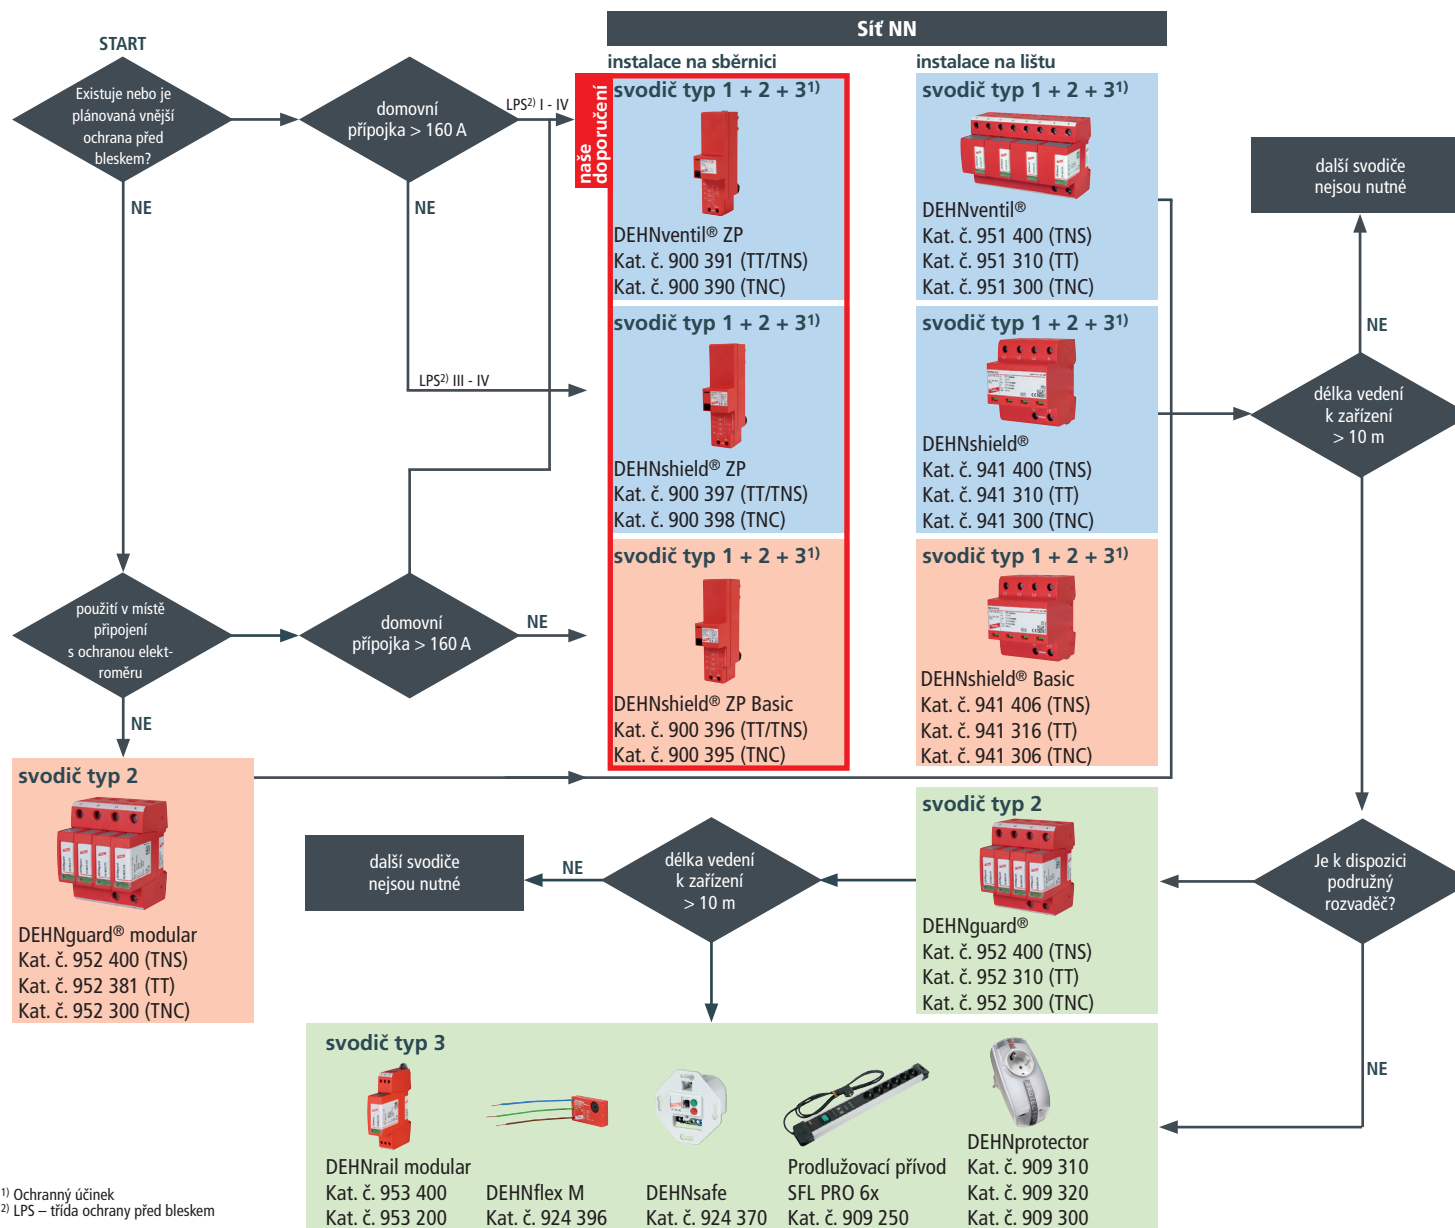

Informační technika	
Telekomunikace, širokopásmový kabel a antény	
schopnost svádět bleskové proudy	BLITZDUCTOR® XT Life Check® DSL: Modul BXT ML2 BD 180, Kat. č. 920 247 základní díl BXT BAS, Kat. č. 920 300 TYPE 1 P1
	DEHNbox TC 180 Kat. č. 922 210 DSL / VDSL / VDSL2 TYPE 1 P2
	DEHNgate DGA GFF TV Kat. č. 909 705 širokopásmový příjem a satelit TYPE 1 P1 P3
	DEHNrapid® LSA Kat. č. 907 991, 907 401, 907 498, 907 430 TYPE 3 P1
	DEHNgate DGA FF TV Kat. č. 909 703 příjem přes satelit TYPE 3 P1
	BUSsector Kat. č. 925 001 TYPE 2
	DEHNpatch CAT6 pro strukturovanou kabeláž Kat. č. 929 100 TYPE 2 P1


Třídy svodičů Yellow/Line: schopnost svádět bleskový proud ≥ 5 kA (10/350 μ s) **TYPE 1**, **TYPE 2**, **TYPE 3** (P1 s ochranou koncových přístrojů); ochrana před účinky přepětí (8/20 μ s): **TYPE 2** ≥ 5 kA, **TYPE 3** $\geq 0,5$ kA, **TYPE 2 P1** (P1 s ochranou koncových přístrojů); U_c = nejvyšší provozní napětí; U_L = jmenovité napětí

- Povinnost dle ČSN EN 62305-3 ed. 2
- Povinnost dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3
- Povinnost dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed.2

¹⁾ Ochranný účinek
²⁾ LPS – třída ochrany před bleskem

Pomůcka pro správný výběr

Ochrana před bleskem a účinky přepětí pro průmyslové budovy

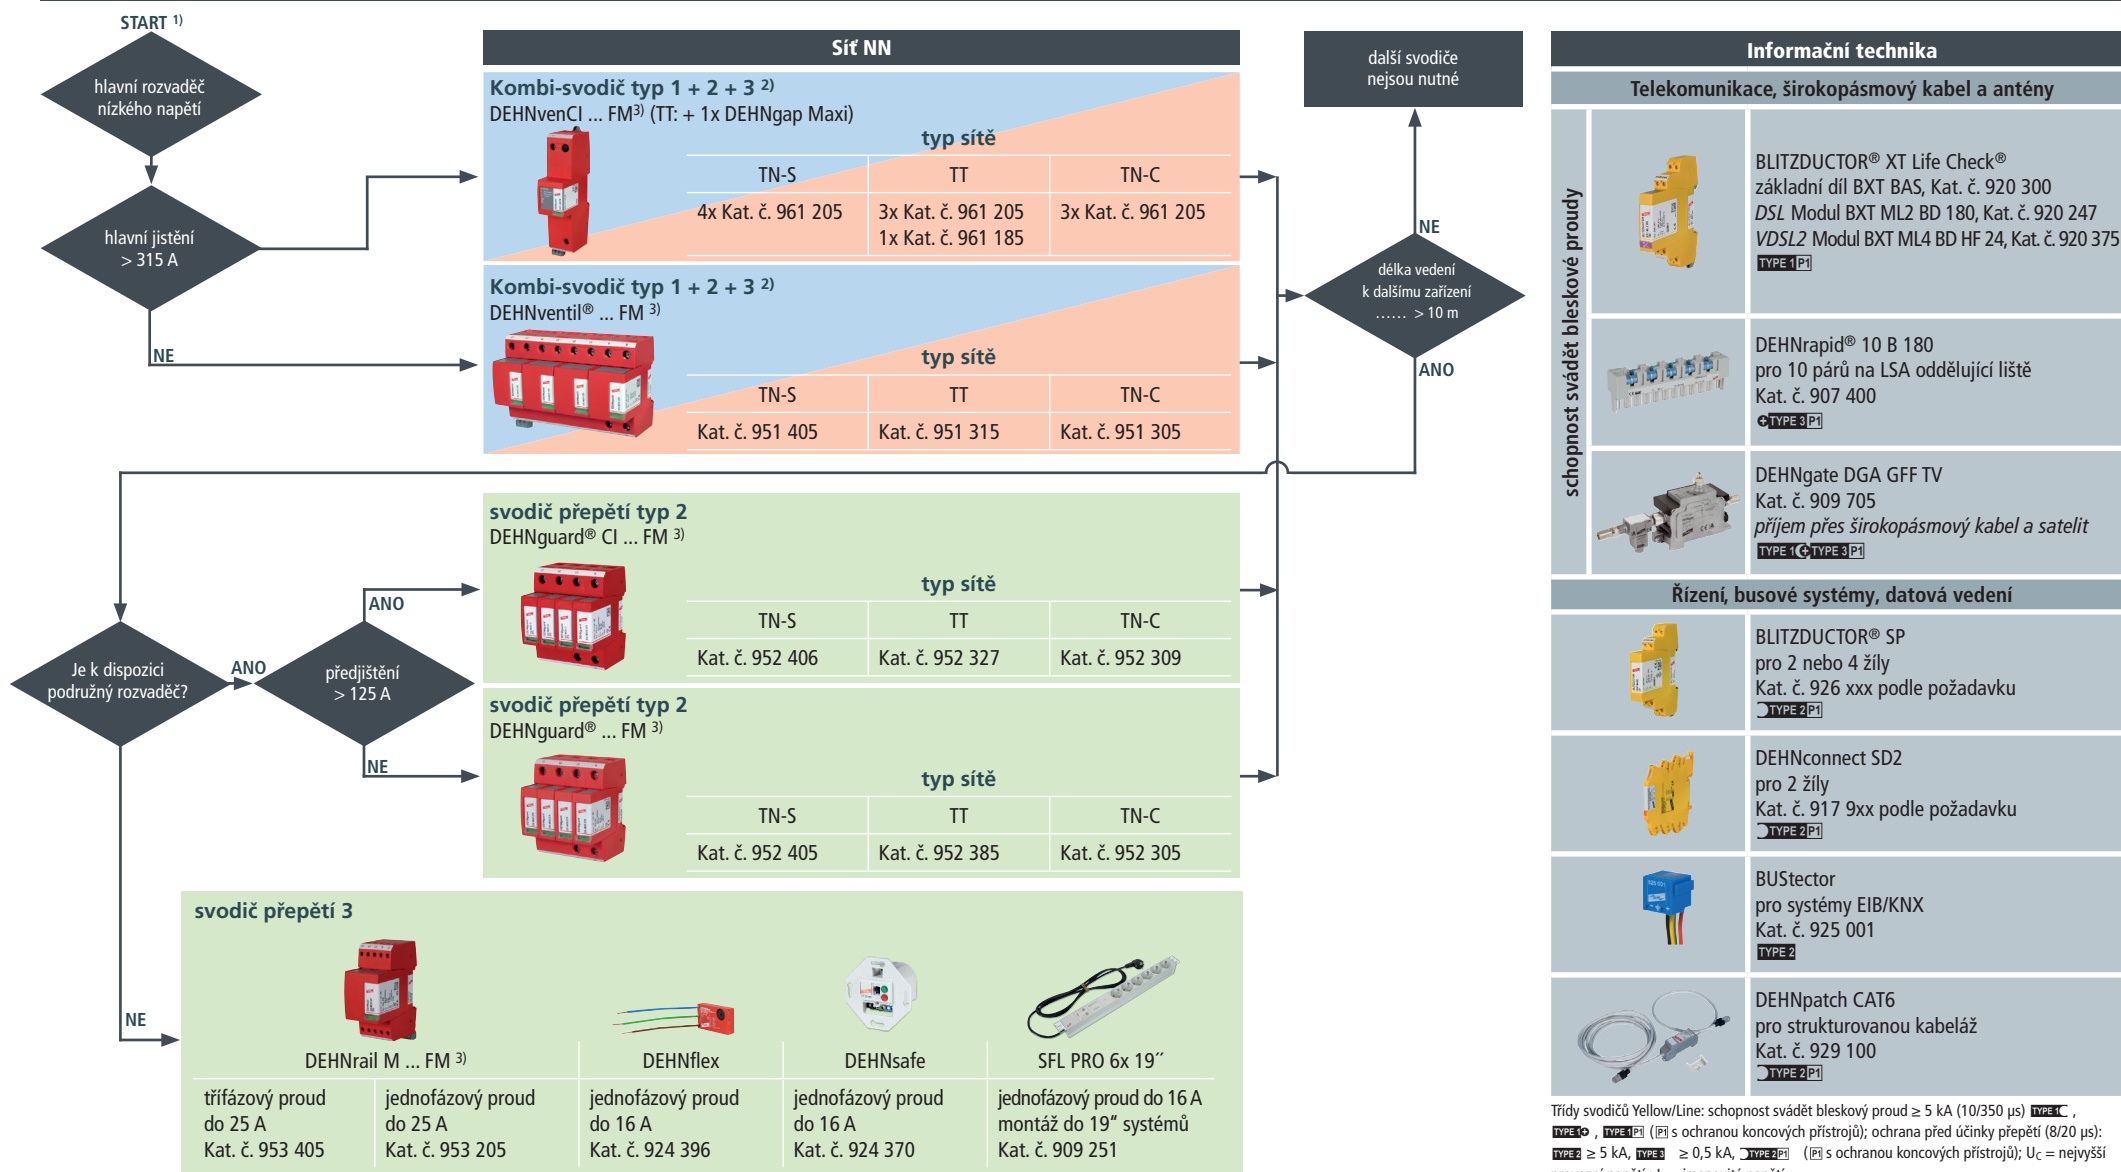

¹⁾ Stejný výběr produktu nezávisle na systému ochrany před bleskem

²⁾ Ochranný účinek

³⁾ Instalace na liště

DS250/0317

Povinnost dle ČSN EN 62305-3 ed. 2

Povinnost dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3

Povinnost dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, povinnost dle ČSN EN 62305-4 ed. 2