


# Pomůcka pro správný výběr

Ochrana před bleskem a účinky přepětí pro obytné a administrativní budovy

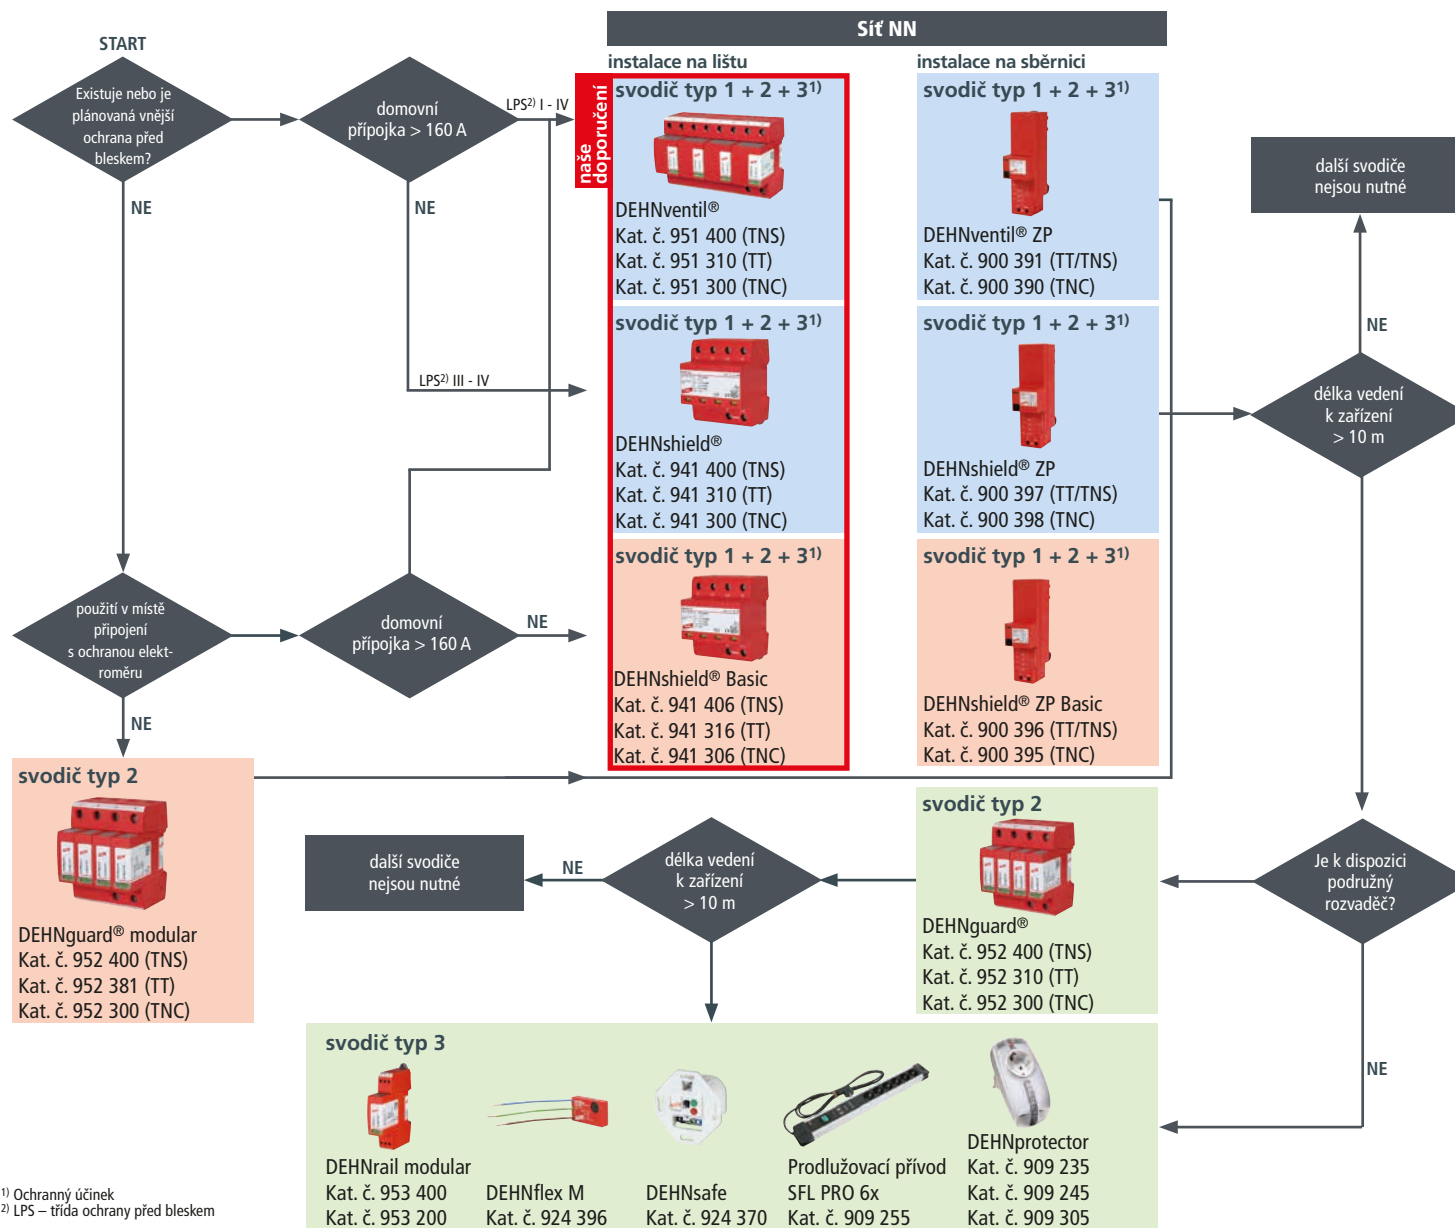

Informační technika	
Telekomunikace, širokopásmový kabel a antény	
	BLITZDUCTOR® XT Life Check® DSL: Modul BXT ML2 BD 180, Kat. č. 920 247 základní díl BXT BAS, Kat. č. 920 300 <b>TYPE 1 P1</b>
	DEHNbox TC 180 Kat. č. 922 210 DSL / VDSL / VDSL2 <b>TYPE 1 P2</b>
	DEHNgate DGA GFF TV Kat. č. 909 705 širokopásmový příjem a satelit <b>TYPE 1 P1 P2</b>
	DEHNrapid® LSA Kat. č. 907 991, 907 401, 907 498, 907 430 <b>TYPE 3 P1</b>
	DEHNgate DGA FF TV Kat. č. 909 703 příjem přes satelit <b>TYPE 3 P1</b>
	BUSsector Kat. č. 925 001 <b>TYPE 2</b>
	DEHNpatch CAT6 pro strukturovanou kabeláž Kat. č. 929 100 <b>TYPE 2 P1</b>


*schopnost svádět bleskové proudy*

Třídy svodičů Yellow/Line: schopnost svádět bleskový proud ≥ 5 kA (10/350 μs) **TYPE C**, **TYPE 3**, **TYPE 3 P1** (P1 s ochranou koncových přístrojů); ochrana před účinky přepětí (8/20 μs): **TYPE 2** ≥ 5 kA, **TYPE 3** ≥ 0,5 kA, **TYPE 2 P1** (P1 s ochranou koncových přístrojů); U<sub>c</sub> = nejvyšší provozní napětí; I<sub>n</sub> = jmenovité napětí

<sup>1)</sup> Ochranný účinek  
<sup>2)</sup> LPS – třída ochrany před bleskem

# Pomůcka pro správný výběr

## Ochrana před bleskem a účinky přepětí pro průmyslové budovy

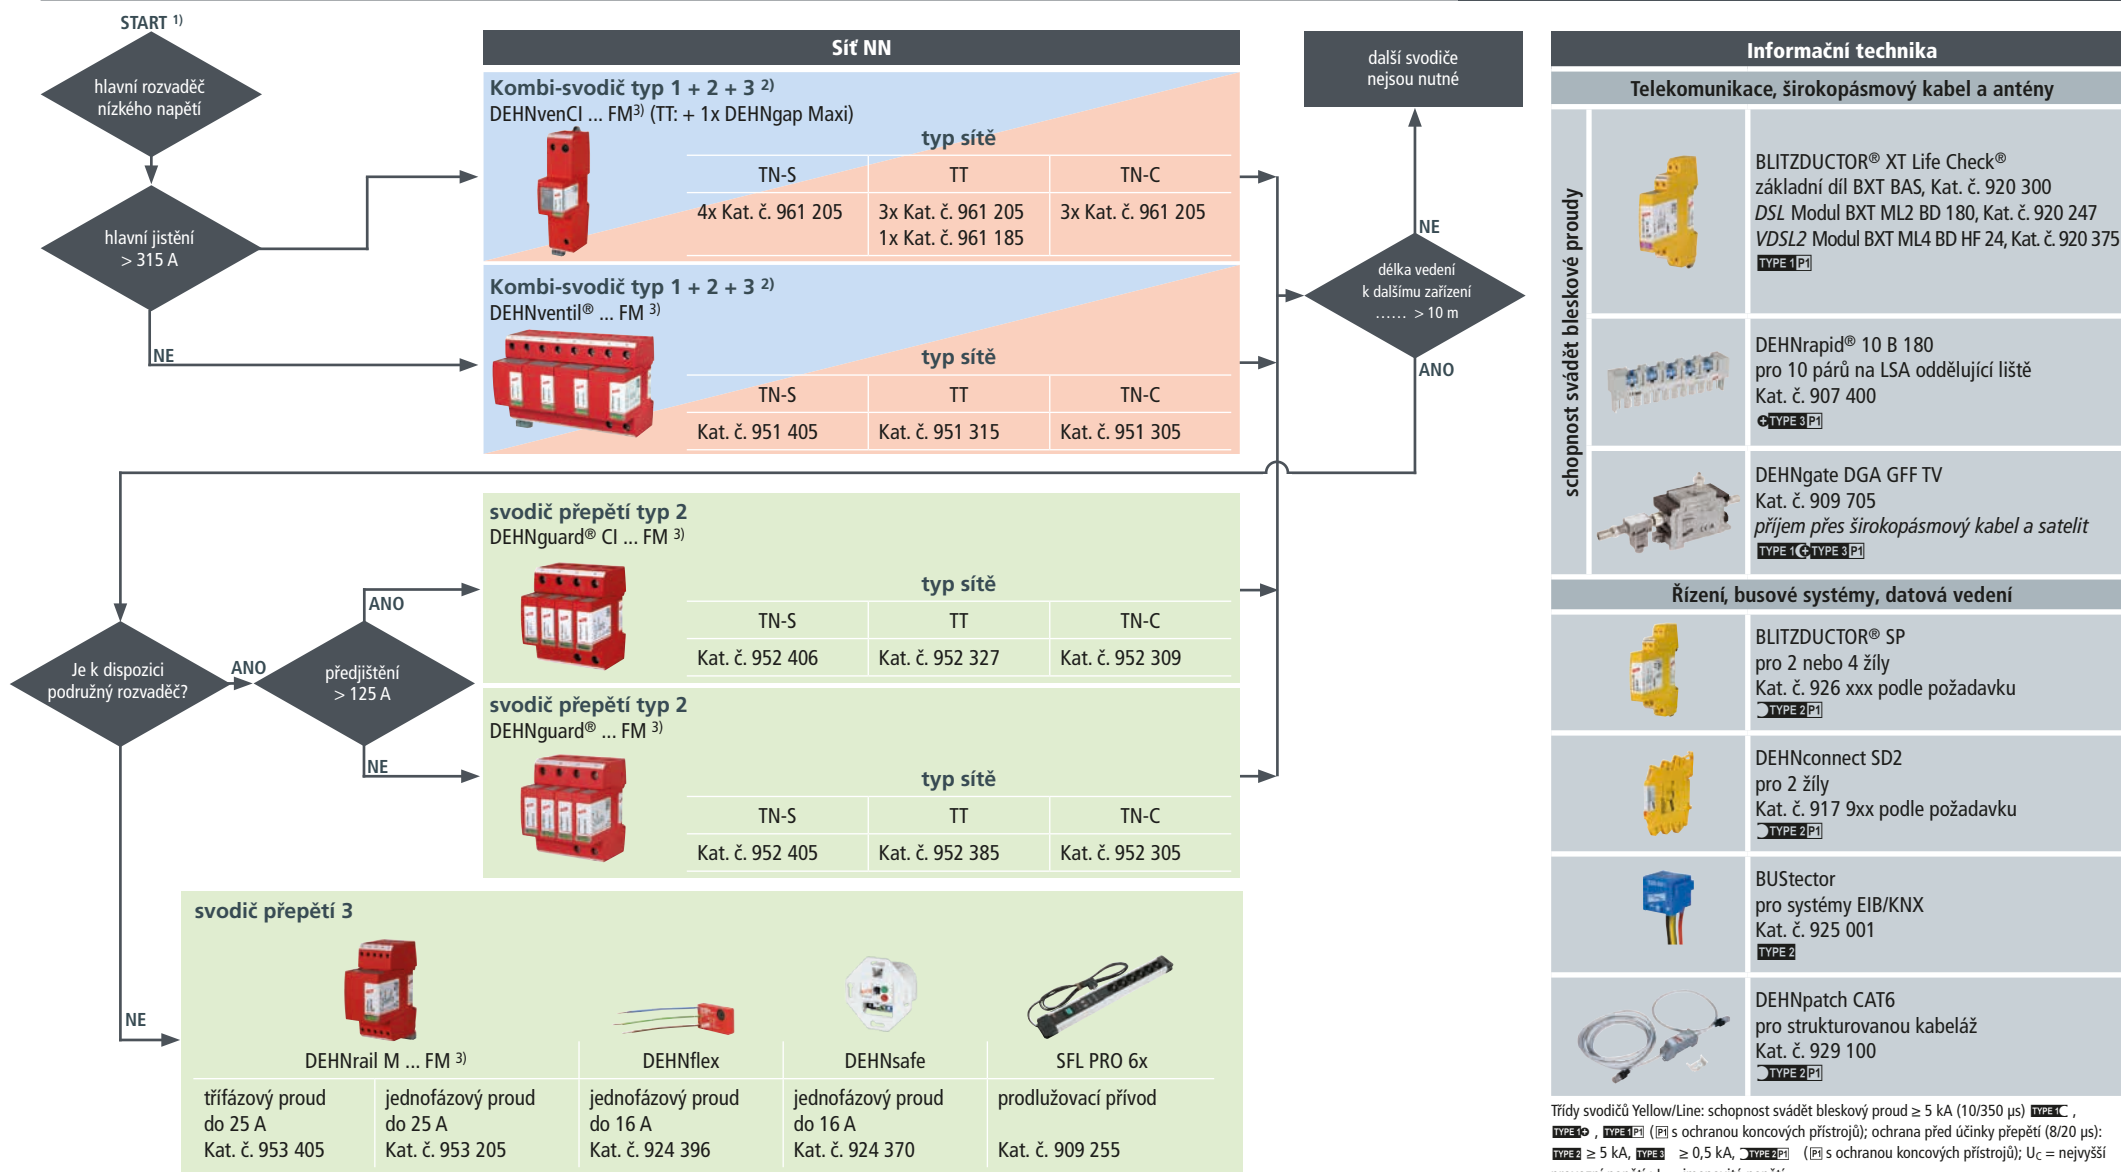

<sup>1)</sup> Stejný výběr produktu nezávisle na systému ochrany před bleskem

<sup>2)</sup> Ochranný účinek

<sup>3)</sup> Instalace na lištu

DS250/0317

Povinnost dle ČSN EN 62305-3 ed. 2

Povinnost dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3

Povinnost dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, povinnost dle ČSN EN 62305-4 ed. 2