

Osvědčení o zkoušce

Test Certificate




Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819137_HVI power

Zkušební zpráva č.: 10039611 003 01

Datum vystavení/ Date of issue: 2020-09-01

Produkt / Product: Vodič HVI power
HVI power conductor
Obj. č. / Part No.: 819160 / 819163 / 819165 / 819161
819137
Mat. č. / Mat.-No.: 67433 / 3005403 / 3004223
3005467 / 67464
Materiál: PE

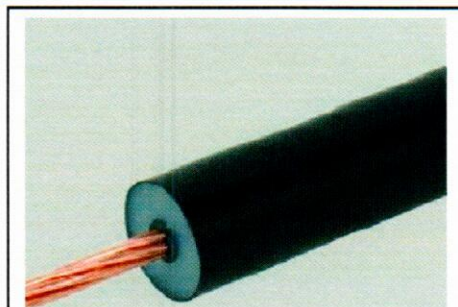

Nezávazné zobrazení
Non-binding figure

Zkušební norma Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem Lightning current carrying capacity

H2 200 kA (10/350 μ s)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost s_e Equivalent separation distance s_e

≤ 90 cm
vzduch / in air

≤ 180 cm
pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících uspořádáních.

The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).

DEHN SE + Co KG

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Vedoucí oddělení R&D

i.A. Tobias Lang
R&D | EE | Electro Mechanics